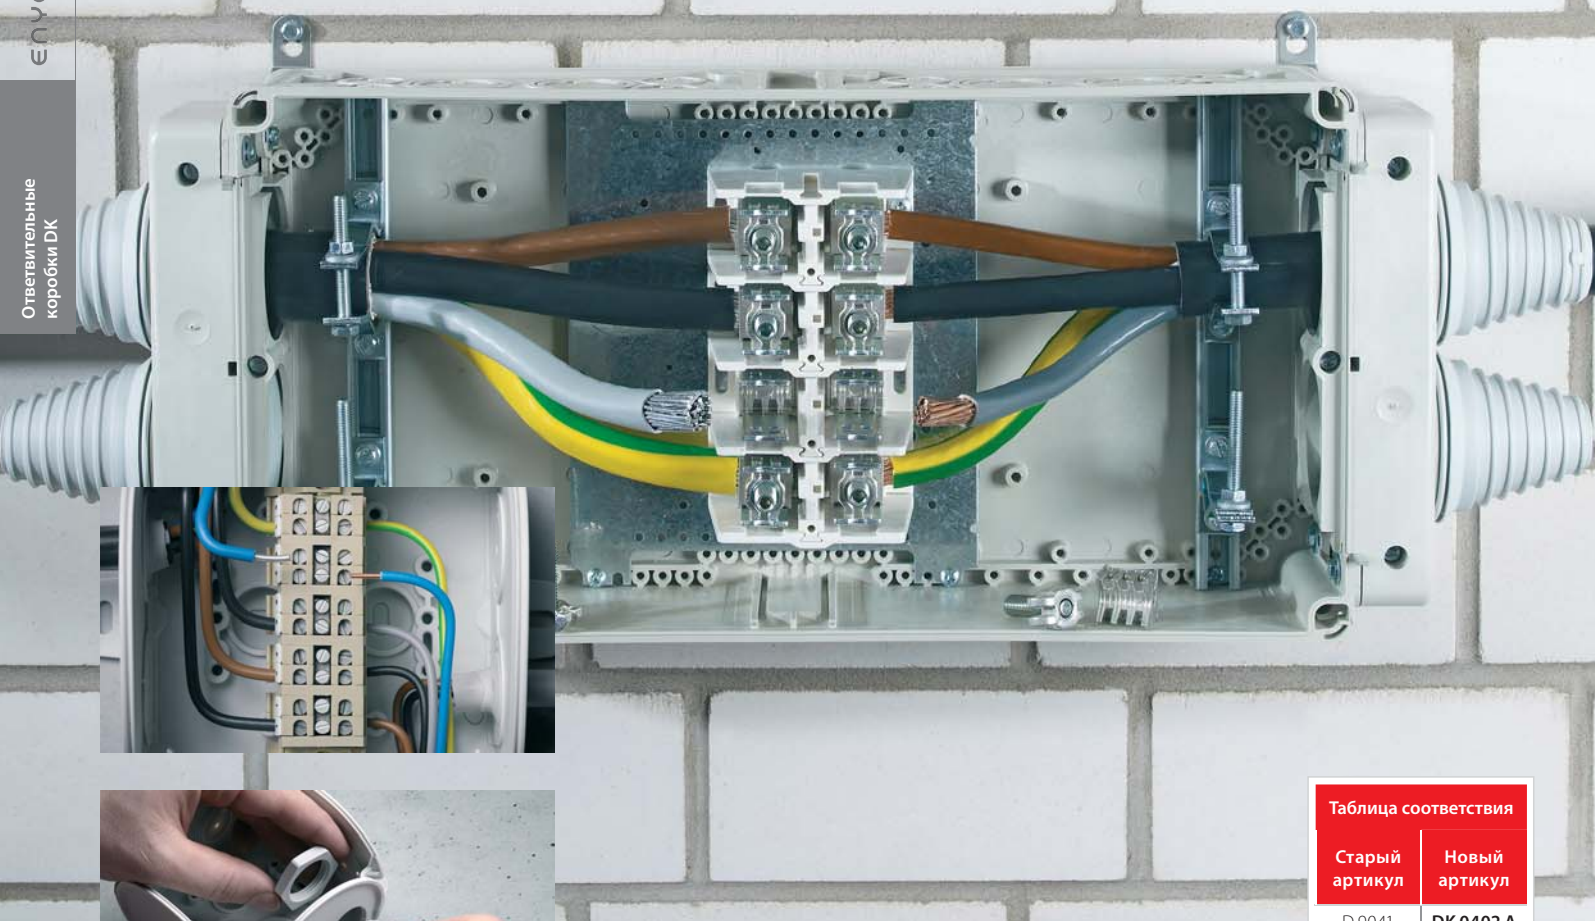


Таблица соответствия

Старый артикул	Новый артикул
D 9041	DK 0402 A
K 9061	DK 0604 A
K 9351	DK 2516 A
KF 9251	KF 3550 A
KF 9501	KF 5050 A

Ответительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников

- Специальные клеммы для алюминиевого и медного провода
- Степень защиты до IP 65. IP 54 для кабелей со скрученными жилами при применении кабельных вводов с разгрузкой натяжения кабеля.
- Специальные маркировочные площадки. Шаблоны маркировок доступны на

сайте www.hensel-electric.de - в разделе "Загрузка"

- Материал: полистирол (PS) или Поликарбонат (PC)
- Горючесть: Тест нитью накала согласно IEC 60695-2-11: 750 °C / 960 °C, самозатухающие, не поддерживающие горение
- Цвет: серый, RAL 7035
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru

Ответвительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников
ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или предназначенные выбиваемые
отверстия




DK 0402 A новый

1,5-2,5 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
4 x 1,5 мм² (одножильный/многожильный),
4 x 2,5 мм² (одножильный/многожильный),
провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология
см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут
быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой
натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-17.0 mm
- При использовании кабеля со скрученными жилами, для
достижения степени защиты IP 54 необходимы кабельные вводы с
разгрузкой натяжения кабеля.
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля
6.0-15.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбировки без
дополнительных аксессуаров
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в
соответствии со специальными техническими рекомендациями,
см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

IP
66



Номинальное напряжение	U _i = 250 В перем./пост тока
Номинальный ток	20 А
Момент затяжки клеммы	0,5 Нм
Материал	PP (полипропилен)

Алюминиевые провода, перед подключением, должны быть подготовлены согласно техническим рекомендациям



Проводники должны быть
тщательно зачищены от
окислов



Проводники должны быть
покрыты специальной
смазкой, без содержания
кислот и спиртов, и
немедленно подключены



Клеммы должны быть
затянуты с определенным
усилием



Ответвительные коробки DK

С клеммами для подключения медных и алюминиевых проводников


ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны или предназначенные выбиваемые отверстия

DK 0604 A

1,5-4 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
4 x 1,5 мм² (одножильный/многожильный),
4 x 2,5 мм² (одножильный/многожильный),
4 x 4 мм² (одножильный/многожильный)
провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-21.0 mm
- При использовании кабеля со скрученными жилами, для достижения степени защиты IP 54 необходимы кабельные вводы с разгрузкой натяжения кабеля.
- С одним кабельным вводом в основании,
Ø зажимаемого кабеля 9.0-20.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

IP
66



Номинальное напряжение	U _i = 400 В перем./пост. тока
Номинальный ток	20 А
Момент затяжки клеммы	0,7 Нм
Материал	PP (полипропилен)




DK 2516 A

6-16 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
4 x 6 мм² (одножильный/гибкий),
4 x 10 мм² (одножильный/многожильный),
4 x 16 мм² (одножильный/многожильный),
провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Кабельные вводы в комплекте: 3 шт ESM 40,
Герметичная зона Ø 17-30 mm
- Возможность ввода кабеля через основание 2xLDM 32 G (заказывается отдельно)
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Петли внешнего крепления в комплекте

IP
55

IP
66

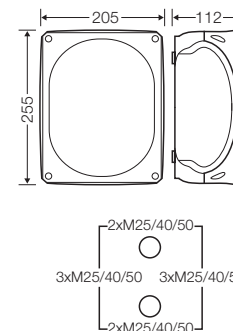

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	76 А
Момент затяжки клеммы	3,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)





KF 3550 A

1,5-50 мм², Cu/Al 3~

- С соединительными клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс: 2 x 1 x 1,5-50 мм², провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология см. Технические данные «Ответвительные коробки DK»
- Включая кабельные вводы: 2 EDK 40, Ø зажимаемого кабеля 11-30 мм, IP 65
- Степень защиты IP 66 / IP 67 / IP 69, кабельные вводы АКМ заказываются отдельно (см. Системы кабельного ввода)
- Возможность ввода кабеля через основание 2xLDM 32 G (заказывается отдельно)
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Петли внешнего крепления в комплекте

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	медь 160 А алюм 145 А
Момент затяжки клеммы	1,5 Нм 1,5-2,5 мм ² 5,0 Нм 4-10 мм ² 10,0 Нм 16-50 мм ²
Материал	поликарбонат, армированный стекловолокном (PC-GFS)



Алюминиевые провода, перед подключением, должны быть подготовлены согласно техническим рекомендациям



Проводники должны быть тщательно зачищены от окислов



Проводники должны быть покрыты специальной смазкой, без содержания кислот и спиртов, и немедленно подключены



Клеммы должны быть затянуты с определенным усилием

ENYCASE®



Ответвительные коробки DK
с клеммами для алюминиевых и медных проводов
кабельный ввод через метрические выбиваемые отверстия



KF 5050 A

1,5-50 мм², Cu/Al 3~

- С соединительными клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс: 2 x 1 x 1,5-50 мм², провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология см. Технические данные «Ответвительные коробки DK»
- Включая кабельные вводы: 2 EDK 40, Ø зажимаемого кабеля 11-30 mm, IP 65
- Степень защиты IP 66 / IP 67 / IP 69, кабельные вводы АКМ заказываются отдельно (см. Системы кабельного ввода)
- Возможность ввода кабеля через основание 2xLDM 32 G (заказывается отдельно)
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Защелки крышки с возможностью опломбировки без дополнительных аксессуаров
- Петли внешнего крепления в комплекте



Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	медь 160 А алюм 145 А
Момент затяжки клеммы	1,5 Нм 1,5-2,5 мм ² 5,0 Нм 4-10 мм ² 10,0 Нм 16-50 мм ²
Материал	поликарбонат, армированный стекловолокном (PC-GFS)

Ответвительные коробки DK
с клеммами для алюминиевых и медных проводов
кабельный ввод через метрические выбиваемые отверстия




K 7051

2,5-50 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
4 x 2,5-50 мм², провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице

Номинальное напряжение	U _i = 750 В перем./пост.
Номинальный ток	медь, 150 А алюм, 120 А
Момент затяжки клеммы	10,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

IP
65



2xM20, 10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25, 1xM32/40




K 7042

10-95 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 4-х полюсная, подключений на полюс: 2 x 10-95 мм², провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	160 А
Момент затяжки клеммы	20,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

IP
65



2xM20, 10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25, 1xM32/40

Алюминиевые провода, перед подключением, должны быть подготовлены согласно техническим рекомендациям



Проводники должны быть тщательно зачищены от окислов



Проводники должны быть покрыты специальной смазкой, без содержания кислот и спиртов, и немедленно подключены



Клеммы должны быть затянуты с определенным усилием

Ответвительные коробки DK


с клеммами для алюминиевых и медных проводов
кабельный ввод через метрические выбиваемые отверстия

К 7052

10-95 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
2 x 10-95 мм²,
провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Пломбируемые
- Съёмные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	160 А
Момент затяжки клеммы	20,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

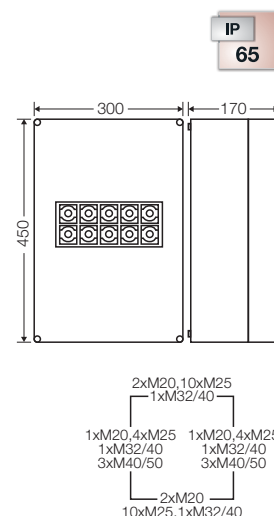


К 1204

16-150 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 4-х полюсная, подключений на полюс:
2 x 16-150 мм², 4 x 16-70 мм²,
провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная технология см. раздел "Технические данные ответвительных коробок DK"
- Пломбируемые
- Съёмные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	250 А
Момент затяжки клеммы	20,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

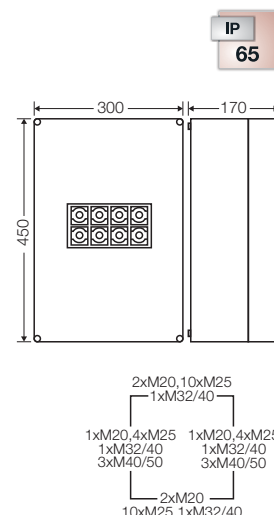

Ответвительные коробки DK
с клеммами для алюминиевых и медных проводов
кабельный ввод через метрические выбиваемые отверстия





K 1205

16-150 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
2 x 16-150 мм², 4 x 16-70 мм²,
провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная
технология см. раздел "Технические данные ответвительных
коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие
комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в
соответствии со специальными техническими рекомендациями,
см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на
улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	250 А
Момент затяжки клеммы	20,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)


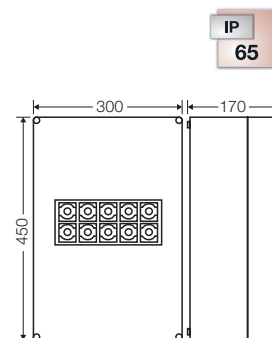


K 2404

25-240 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 4-х полюсная, подключений на полюс:
2 x 16-150 мм², 4 x 16-70 мм²,
провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная
технология см. раздел "Технические данные ответвительных
коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие
комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в
соответствии со специальными техническими рекомендациями,
см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на
улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	400 А
Момент затяжки клеммы	40,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

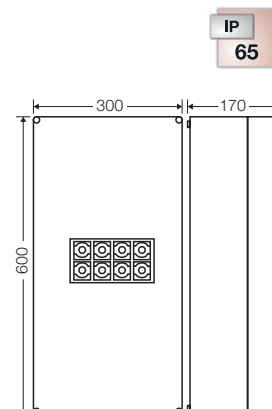

Алюминиевые провода, перед подключением, должны быть подготовлены согласно техническим рекомендациям



Проводники должны быть
тщательно зачищены от
окислов



Проводники должны быть
покрыты специальной
смазкой, без содержания
кислот и спиртов, и
немедленно подключены



Клеммы должны быть
затянуты с определенным
усилием

Ответительные коробки DK

с клеммами для алюминиевых и медных проводов
кабельный ввод через метрические выбиваемые отверстия




К 2405

25-240 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
2 x 25-185/240 мм², 4 x 25-120 мм²,
провода могут укладываться сверху в открытую клемму, клеммная
технология см. раздел "Технические данные ответительных
коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие
комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в
соответствии со специальными техническими рекомендациями,
см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на
улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	400 А
Момент затяжки клеммы	40,0 Нм
Материал	поликарбонат (PC)

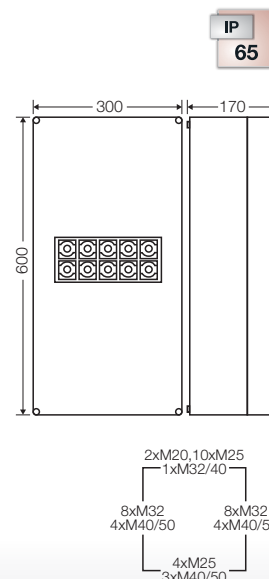


К 2401

35-240 мм², Cu/Al 3~

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс:
4 x 35-240 мм²,
провода подключаются к винтовой клемме, клеммная технология
см. раздел "технические данные ответительных коробок DK"
- Пломбируемые
- Съемные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие
комплектующие заказываются отдельно
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в
соответствии со специальными техническими рекомендациями,
см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на
улице

Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток	
Момент затяжки клеммы	26,0 Нм 35-120 мм² 55,0 Нм 150-240 мм²
Материал	поликарбонат (PC)

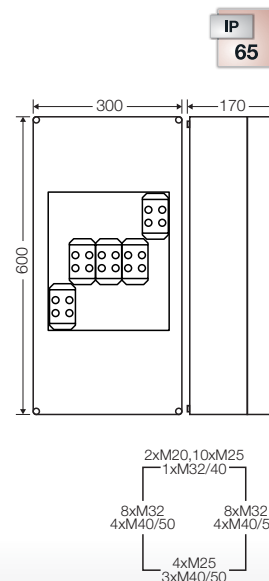

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hensel.nt-rt.ru> || hsa@nt-rt.ru